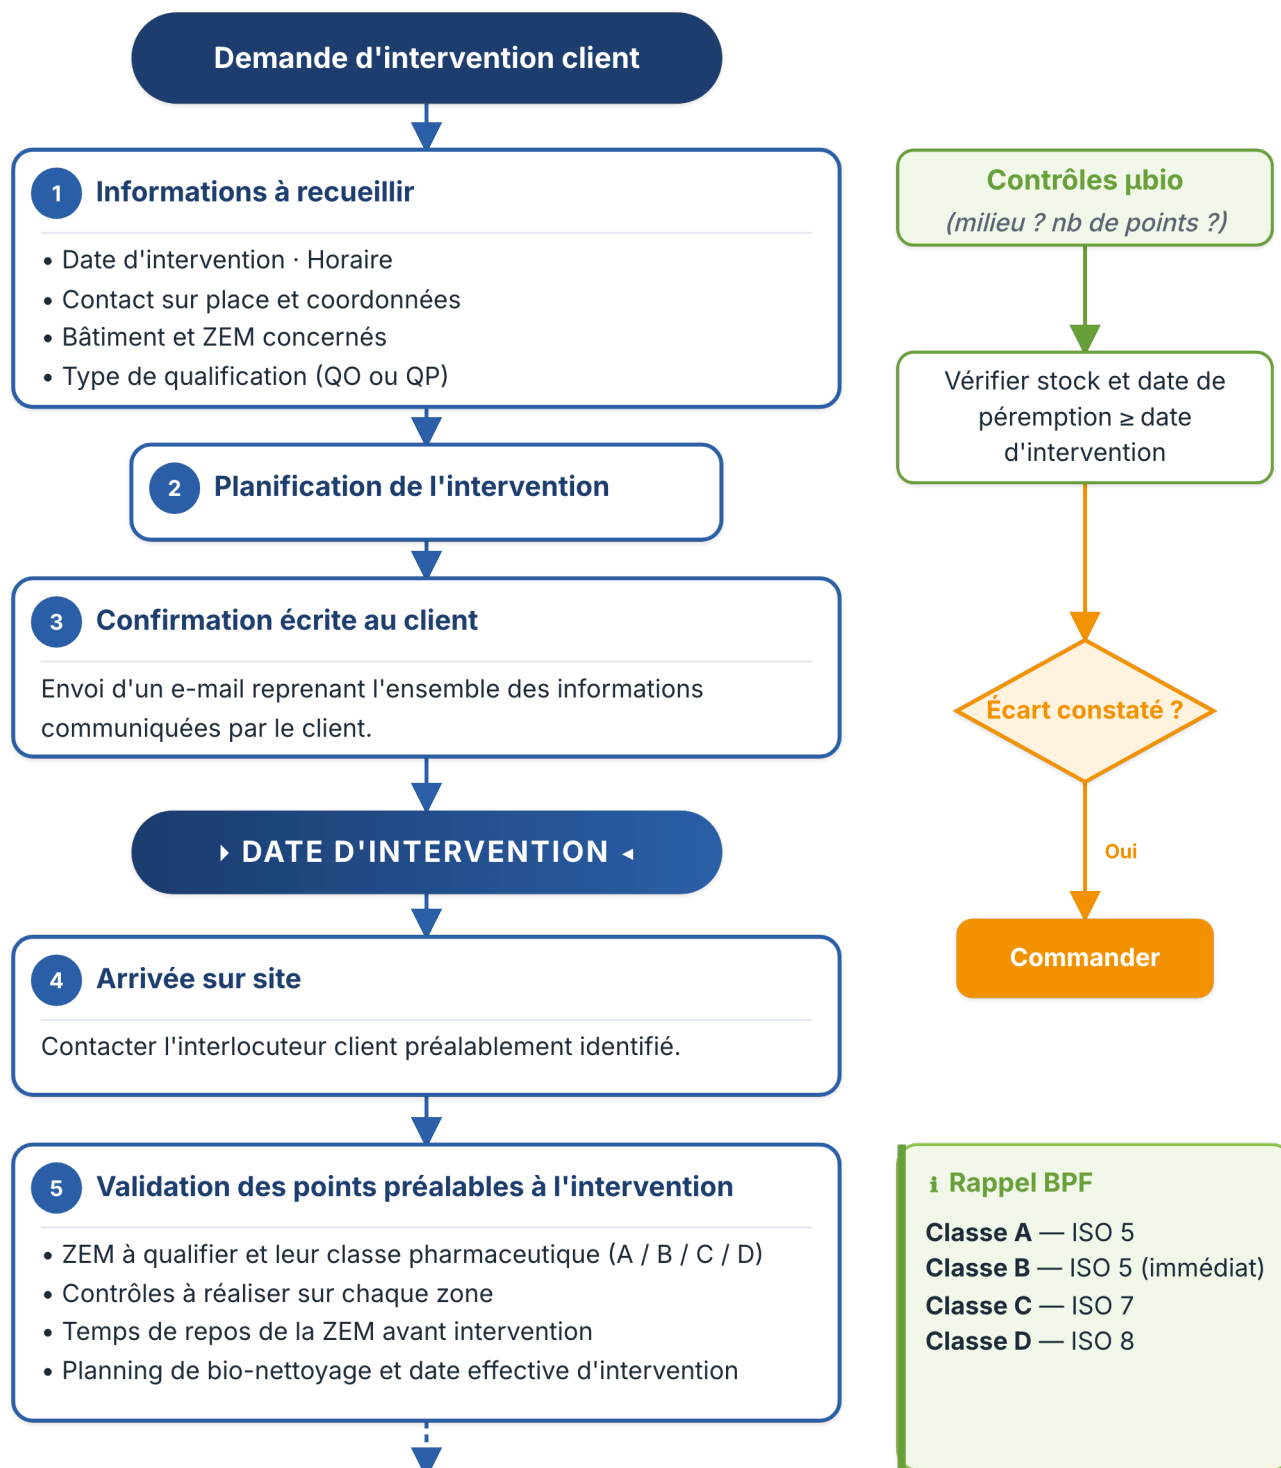


PROCÉDURE

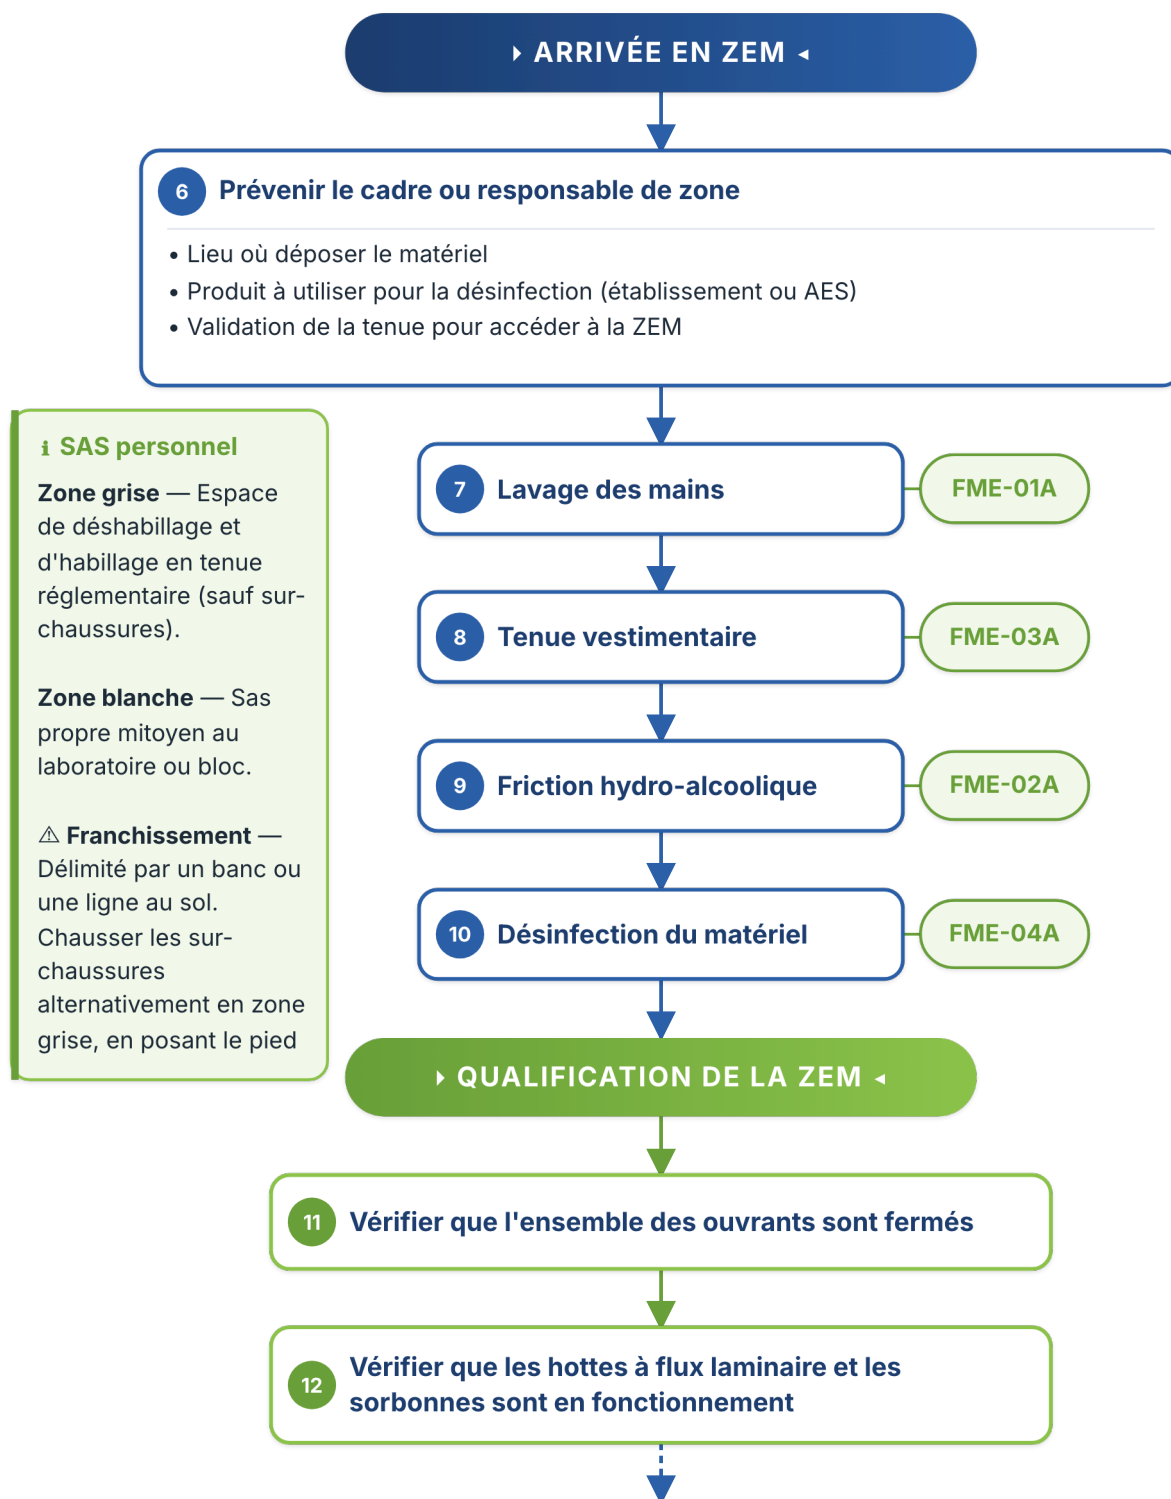
RÉFÉRENTIEL BPF · SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Préparation et planification de l'intervention
ÉTAPE 1 — PRÉPARATION ADMINISTRATIVE (1 À 5)


Suite page 2 — Intervention sur site (6 à 12)

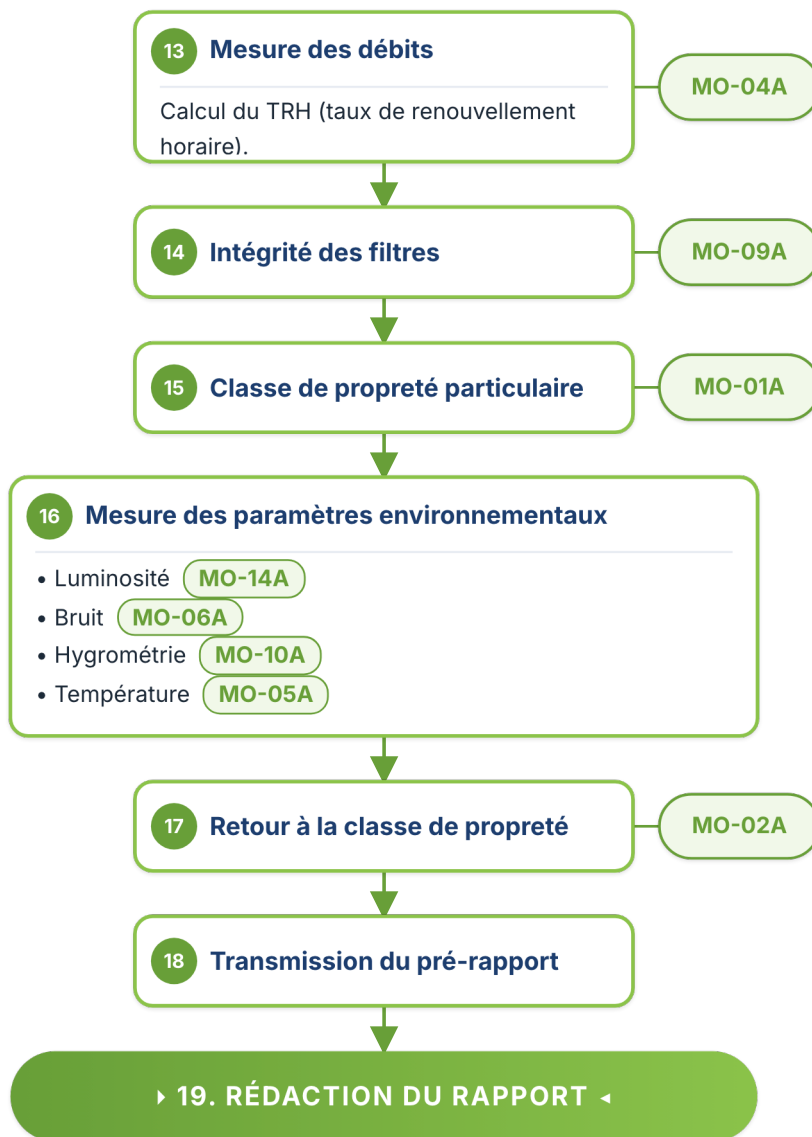
PROCÉDURE

RÉFÉRENTIEL BPF · SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Intervention sur site et qualification de la ZEM
ÉTAPE 2 — ACCÈS ZEM ET PROTOCOLE D'HYGIÈNE (6 À 12)

Suite page 3 — Mesures de qualification et rapport (13 à 19)

PROCÉDURE

RÉFÉRENTIEL BPF · SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Mesures de qualification et rapport
ÉTAPE 3 — MESURES COMPLÉMENTAIRES (13 À 19)

⚠ Points de vigilance

Tout résultat non conforme doit être tracé. Si l'écart est lié à un incident identifié (ouverture de porte, présence non prévue dans la ZEM), il peut être éliminé et la mesure refaite. Sinon, identifier la cause technique (filtre, débit), corriger et procéder à une nouvelle qualification.